


SPRÁVNA INŠTALÁCIA FREKVENČNÉHO MENIČA SB200

s automatickým preplachom filtra

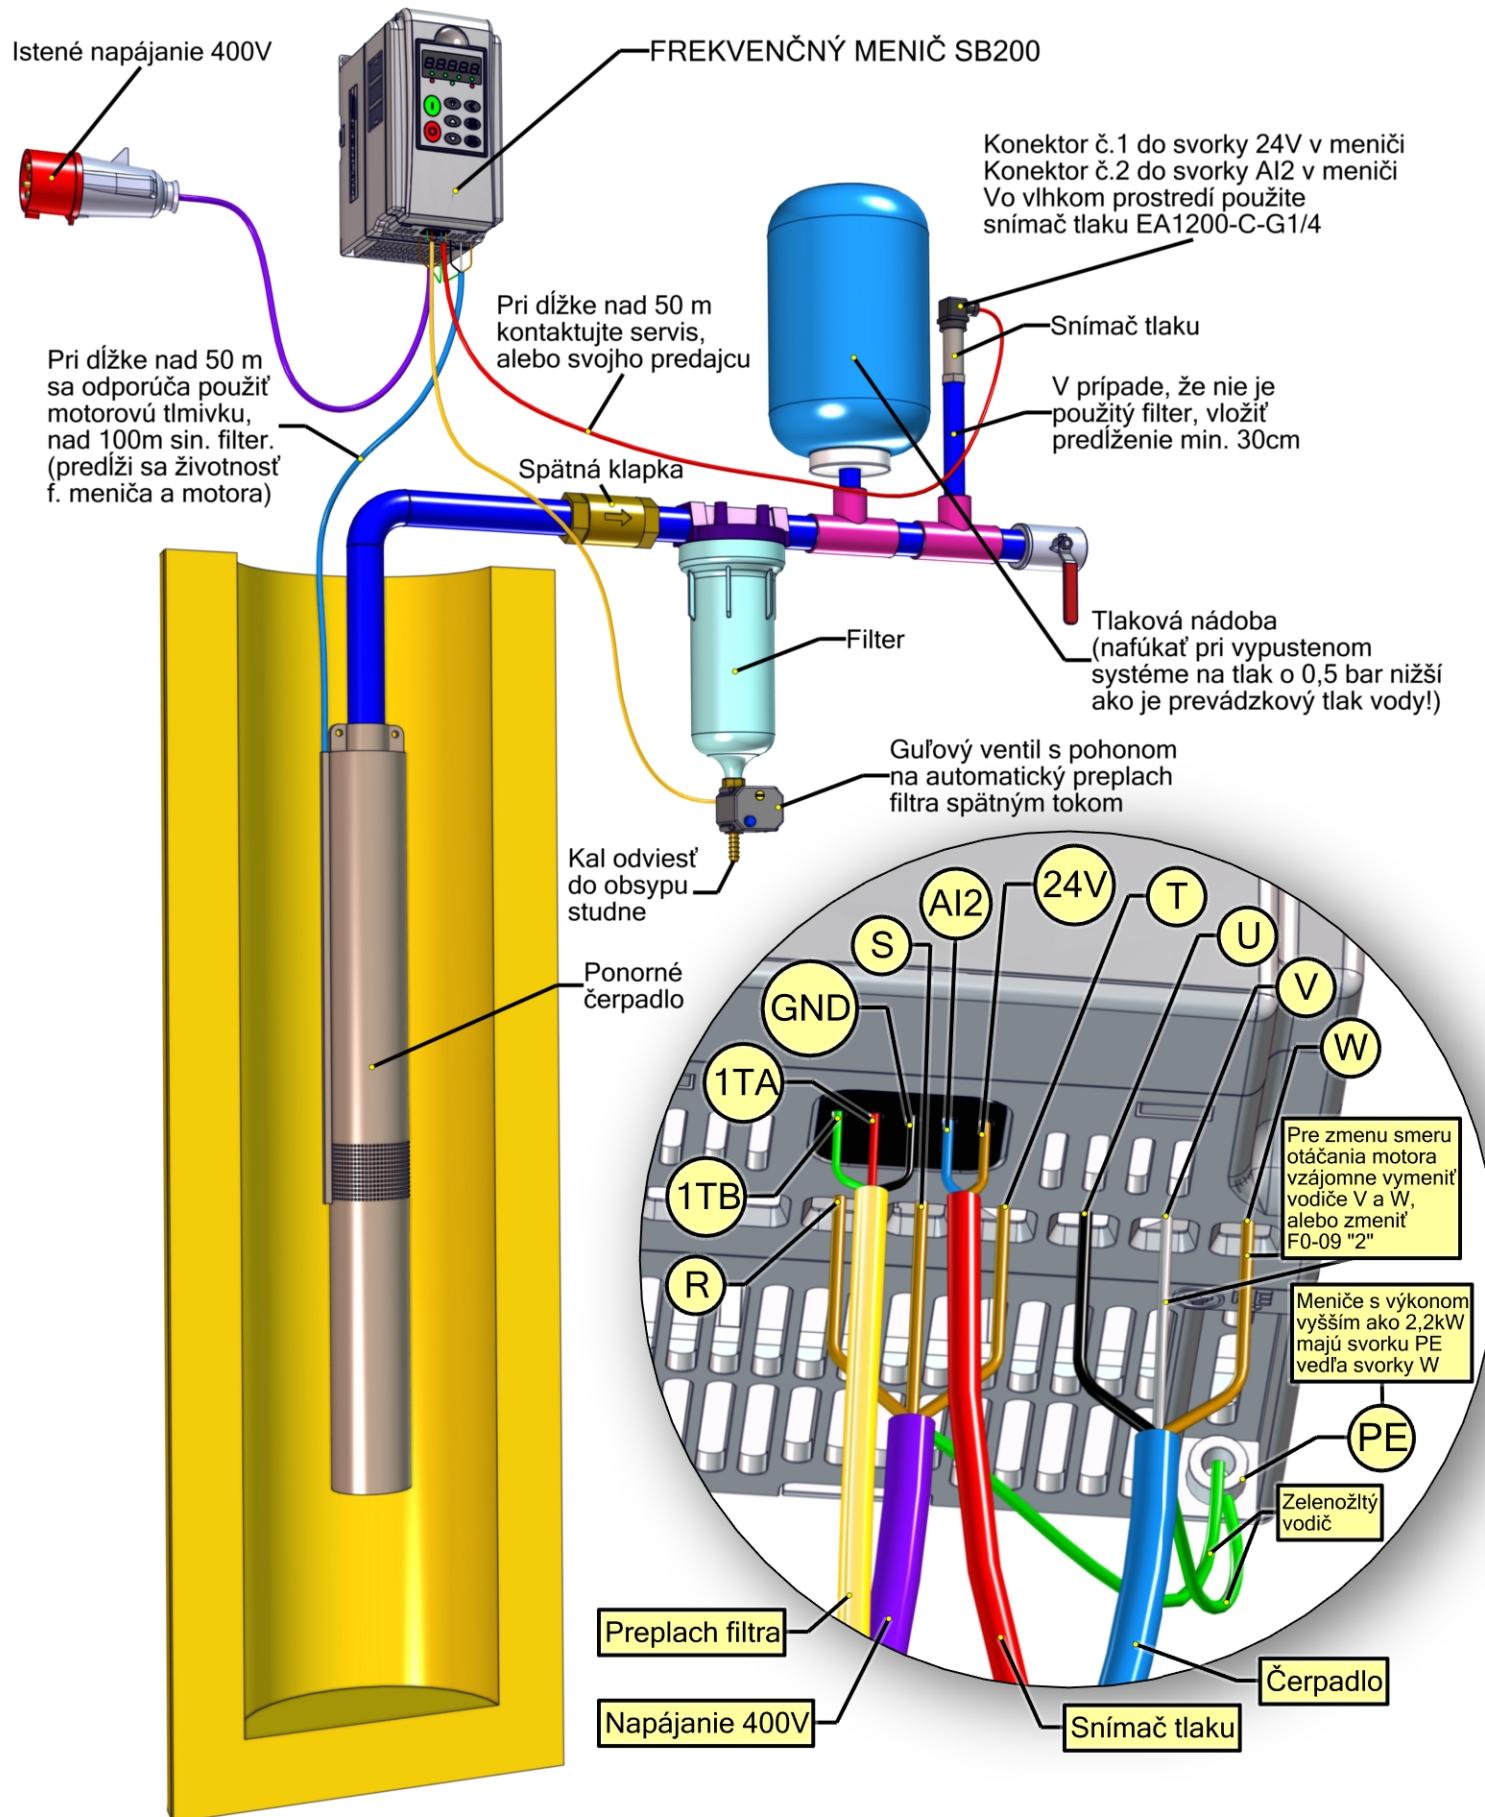

* prierez vodičov snímača tlaku $0,5\text{mm}^2$, v prípade dlhej trasy použiť tienený kábel, tienenie spojiť s PE v meniči
 ** prierez vodičov napájania a motora zvoliť podľa výkonu, spôsobu uloženia kálov, teploty okolia a dĺžky trasy
 *** v prípade inštalácie f. meniča do vlhkého prostredia (šachta a pod.) kontaktujte servis, alebo svojho predajcu